

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 3ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της **02-04-2024**, **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: **1255**, Ημερομηνία: **29-03-2024**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11).

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Βαφειάδη Θεόδωρο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Τσαουσίδη Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
8. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
9. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος
10. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Φωτακέλη Γιαννούλα αναπληρωματικό μέλος της Καραγιαννάκη Σοφία**, που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 19ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το μέλος του ΔΣ. κ. Τσαουσίδης Κων/νος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο κ. Γεωργιάδης Φώτης, μέλος της δημοτικής παράταξης «νέο Κιλκίς», ο υπάλληλος της επιχείρησης κ. Νικόλαος Αποστολίδης και ο Διευθυντής Τ.Υ. κ. Ιωάννης Παραγιός.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 3-44/02-04-2024

ΘΕΜΑ 15^ο - Εξέταση αιτήματος για νέα σύνδεση ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή που απαιτείται επέκταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης, του Κυριακίδη Κυριάκου στο αγροτεμάχιο 282 αγροκτήματος Δίβουνου του Δήμου Κιλκίς.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Παρουσίασε τη με αρ. πρωτ: 945/11-03-2024 αίτηση υδροδότησης του Κυριακίδη Κυριάκου, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, στο αγροτεμάχιο 282 αγροκτήματος Δίβουνου του Δήμου Κιλκίς, με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης.

Στη συνέχεια διάβασε στα μέλη του Δ.Σ. την Τεχνική έκθεση μελέτη που συνέταξε η Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ η οποία έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη και αναφέρει τα εξής:


ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σχετικό:

- α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 945/11-03-2024 αίτηση υδροδότησης του Κυριακίδη Κυριάκου.
- β) η με α/α πράξης 977929/08-03-2024 (Ηλ. Κλειδί Πράξης: A8DC85857EA2C7C0) έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
- γ) η με α/α πράξης 753159/20-07-2023 βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

α. Θέση έργου

Η θέση του γεωτεμαχίου φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα από το χάρτη του Εθνικού Κτηματολογίου (maps.gov.gr).

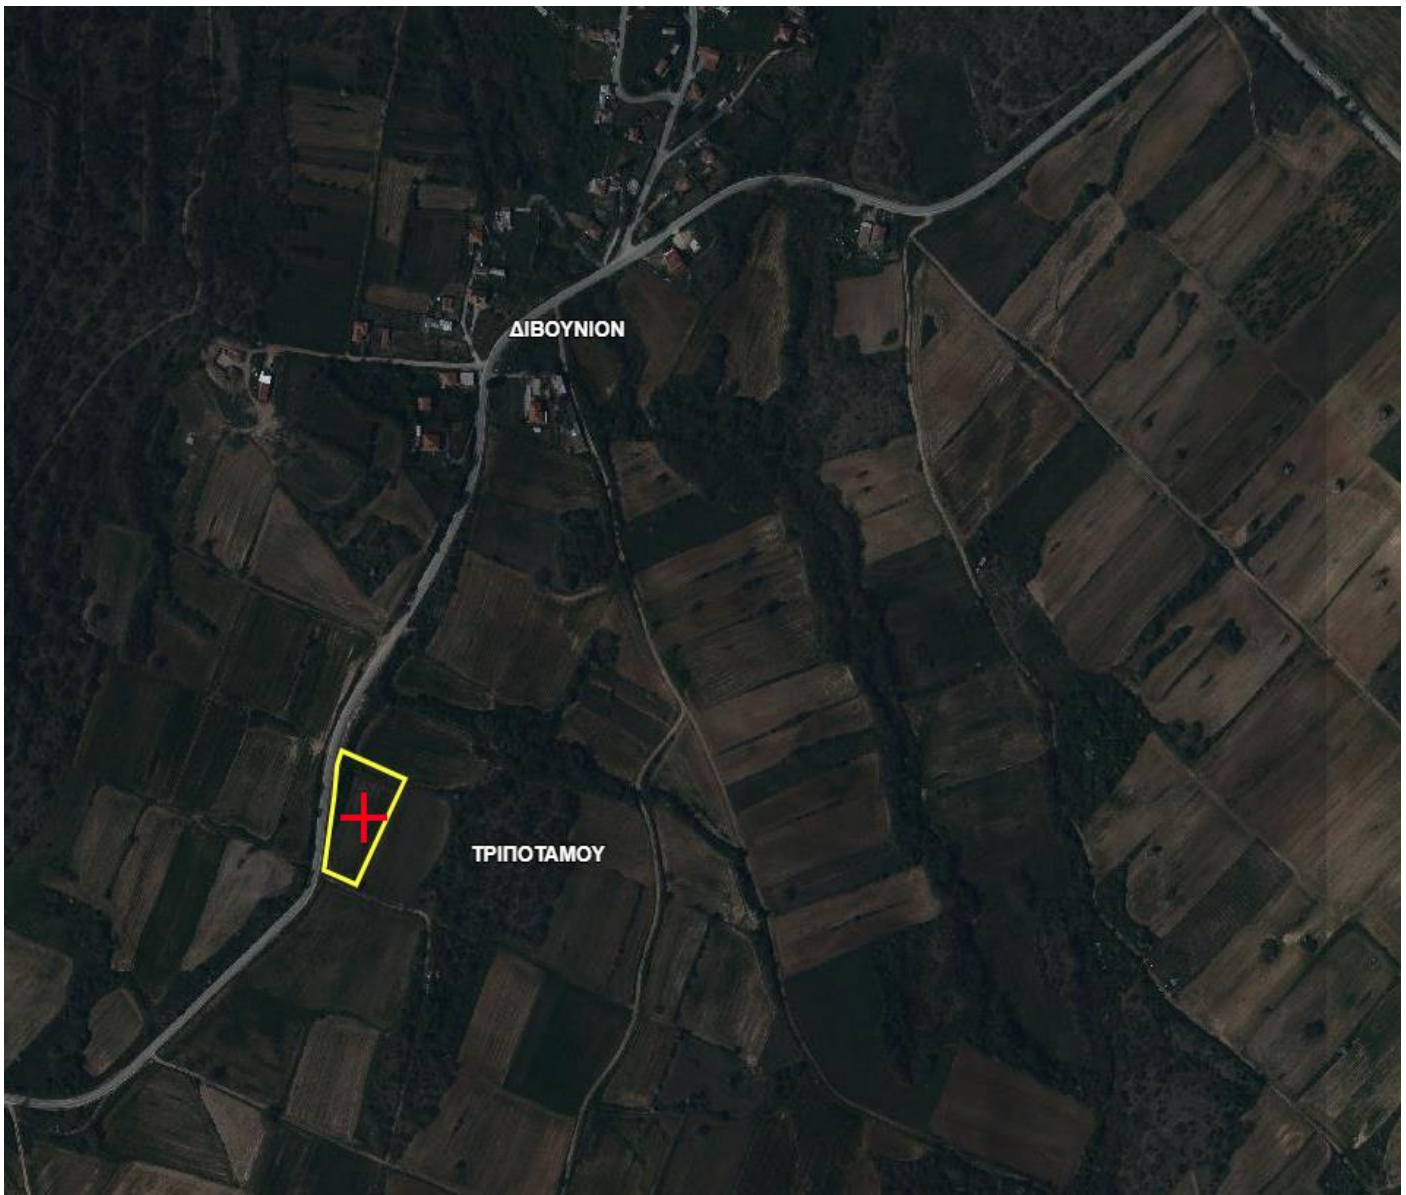

β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Οι εργασίες, κατόπιν αυτοψίας από το μηχανικό της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Καπασακαλίδη Παναγιώτη, θα περιλαμβάνουν επέκταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ63, ονομαστικής πίεσης 10 atm, 350 μέτρων περίπου.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	m ³	210,00	1,24	260,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						260,40	260,40
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΓΩΓΟΙ							
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 2	μμ	350	1,63	570,50	
3	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 3	μμ	0	3,29	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β						570,50	570,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
4	Δαπάνες εργατών και μηχανημάτων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 3	ημέρα	2,33	400,00	932,00	
5	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης με υφιστάμενο από οποιοδήποτε υλικό, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για ανεξαρτήτου διαμέτρου υφιστάμενο αγωγό	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 4	τεμ	1	100,00	100,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ						1.032,00	1.032,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							1.862,90
Φ.Π.Α. (24%)							447,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							2.310,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

α) ΑΡΘΡΟ 3, παρ. 3.4 της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20-251/27.12.2023 – ΑΔΑ: ΨΧΘΦΟΛΚ8-ΧΤΞ)

“.....Για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ακινήτων ευρισκομένων εκτός σχεδίου οικισμού η δαπάνη σύνδεσης προϋπολογίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (άρθρο 9 παρ.2 κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης της

ΔΕΥΑ Κιλκίς - απόφαση 114.2020, ΑΔΑ: Ψ8ΑΥΟΛΚ8-2ΑΕ). Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση τιμολογείται με επιπλέον 100€ πλέον των τελών ύδρευσης που ισχύουν για τα εντός σχεδίου ακίνητα).....”

β) Θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας και η εκδοθείσα οικοδομική άδεια και προβλεπόμενη από το νόμο 4712/29-7-2020 υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) καλής εκτέλεσης αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού υδραυλικού ή από τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα για την έκδοση άδειας ύδρευσης.

Ακολουθούν υπογραφές

Η θέση του γεωτεμαχίου βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή (αγροτεμάχιο 282 αγροκτήματος Δίβουνου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσιών του Δήμου Κιλκίς). Για να συνδεθεί με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, απαιτείται επέκταση δικτύου. **Το ποσό που αντιστοιχεί στην επέκταση του δικτύου και μόνο σ' αυτήν ανέρχεται σε 2.310,00 € (με το ΦΠΑ)** βάσει της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ. Επίσης είναι απαραίτητο να κατατεθούν στην υπηρεσία και τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για την έκδοση της άδειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τον εγκεκριμένο κανονισμό ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 945/11-03-2024 αίτηση υδροδότησης του Κυριακίδη Κυριάκου η οποία συνοδεύεται από τα έγγραφα (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας),
- ✓ Τη με αρ.πρωτ: 1236/29-03-2024 Τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την σύνδεση ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή που απαιτείται επέκταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης, του Κυριακίδη Κυριάκου στο αγροτεμάχιο 282 αγροκτήματος Δίβουνου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσιών του Δήμου Κιλκίς, με το δίκτυο ύδρευσης με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του.
- Ότι θα καταβάλει ο αιτών στη ΔΕΥΑ Κιλκίς τη δαπάνη για τις εργασίες εκτέλεσης του έργου, βάσει της μελέτης και της τιμολογιακής πολιτικής. Επίσης για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ο αιτών θα επιβαρυνθεί με τα αναλογούντα τέλη σύνδεσης δηλ. τη δαπάνη διακλάδωσης και το δικαίωμα σύνδεσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **3-44/02.04.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος